



Fundació de l'Esperança
Fundació "la Caixa"

RESUM ACOMPLIMENT AMBIENTAL ANY 2022



Barcelona, març de 2022







ANTECEDENTS

A l'any 2022 s'obté la certificació del sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001:2015 a Fundació de l'Esperança, que inclou els edificis ubicats a Plaça de Sant Just 5, Plaça de Sant 4 baixos i Palma de Sant Just 4 (Casa del Recés). Els processos inclosos a l'abast són les activitats administratives, les activitats socials i educatives, i el servei residencial i d'acció social directa.

L'any 2022 es desenvolupen les petites millores estructurals, tot i ser un edifici de recent renovació.


1. CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS AMBIENTALS

Durant l'any 2022 i, encara dins del procés d'implantació del sistema de gestió ambiental, Fundació de l'Esperança es va proposar assolir 4 objectius ambientals. D'aquests només 2 es van aconseguir, mentre que pels altres 2 es va ampliar el termini i són objectius que s'han assolit a l'any 2022.

1	OBTENIR LA CERIFICACIÓ ISO 14001	
2	REDUIR L'EMISSIÓ DE GASOS EN 81,24 Kg de CO2/any , I PLÀSTICS (182 Kg plàstic/any)	
3	REDUIR EL CONSUM ENERGÈTIC EN UN 5%	
4	ACONSEGUIR UN 3% DE CONSUM D'ENERGIA MITJANÇANT AUTOCONSUM (el % dependrà del resultat de l'estudi previ efectuat)	
5	REDUIR EL CONSUM D'AIGÜA EN UN 2%	
6	REDUIR EL CONSUM DE GAS EN UN 5%	


2. AVALUACIÓ AMBIENTAL DE L'ORGANITZACIÓ

A) ENERGIA ELÈCTRICA

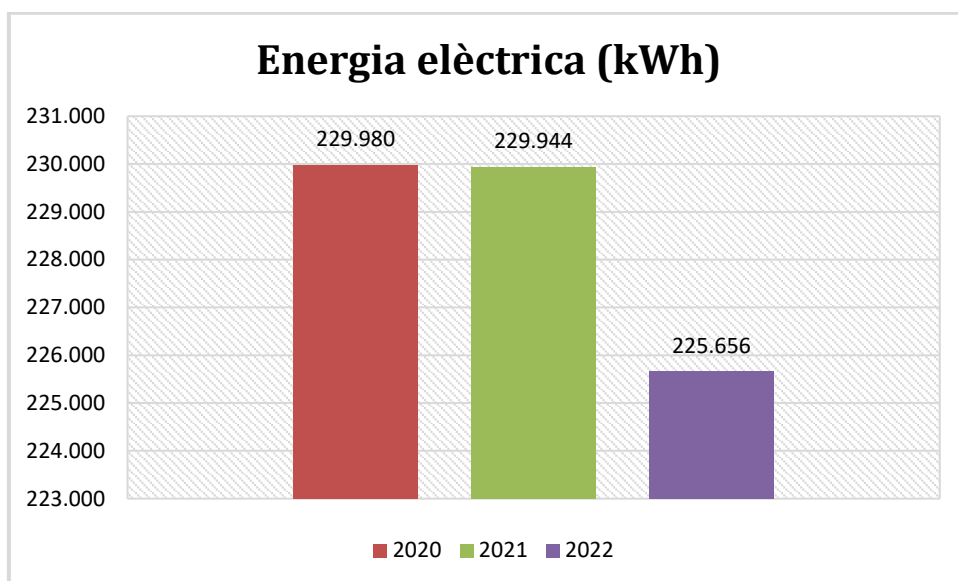



Durant el 2022 s'ha aconseguit reduir el consum total d'electricitat en un **2%**. Si analitzem en termes relatius (segons el nº de persones que passen per la fundació) a l'haver augmentat un 19% en nº d'usuaris que han passat per la fundació la disminució del consum relatiu kwh/persona ha estat d'un **21%**.

B) GAS

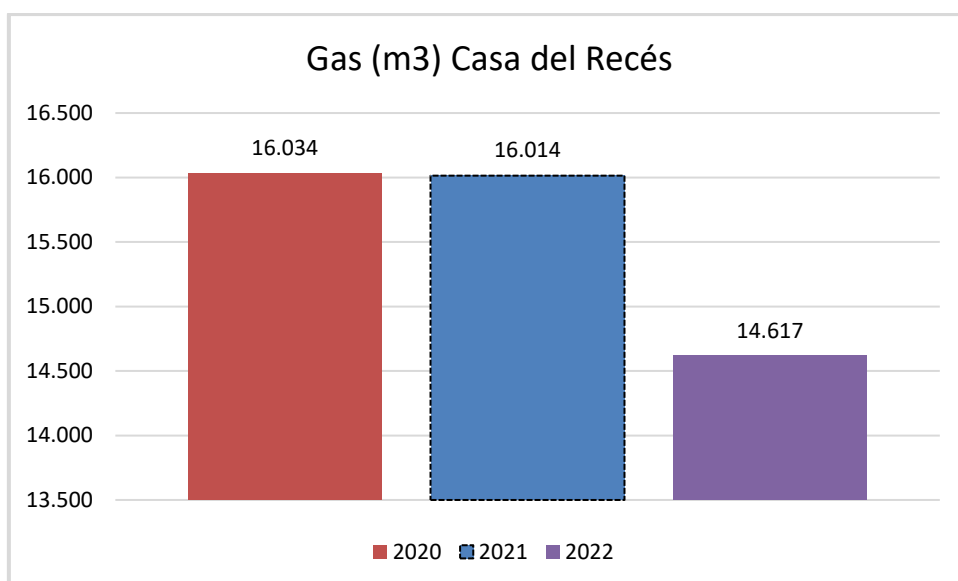


L'any 2021 s'han mantingut els mateixos valors de consum.
L'any 2022 s'ha disminuït el consum de gas a la Casa de Recés un **9,5 %**.

C) AIGUA

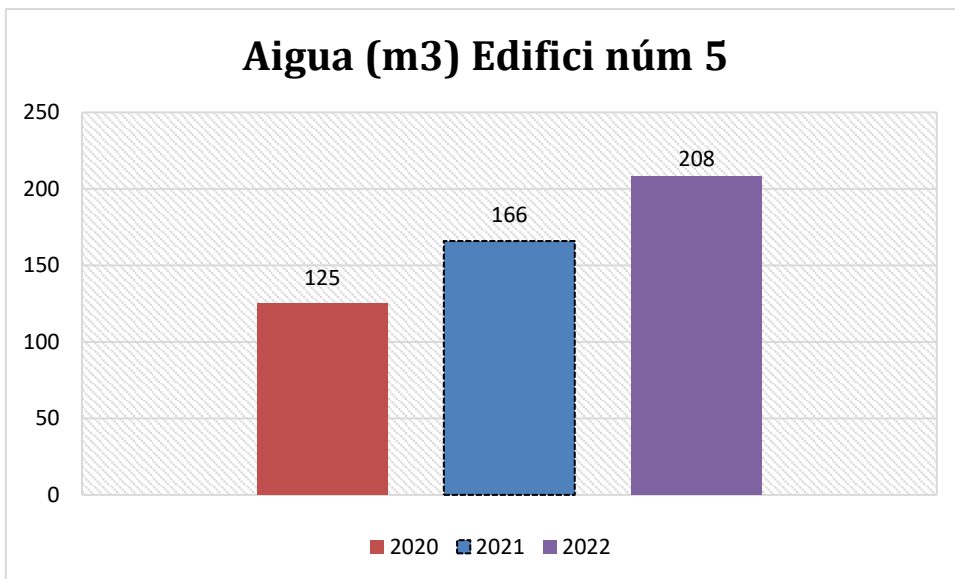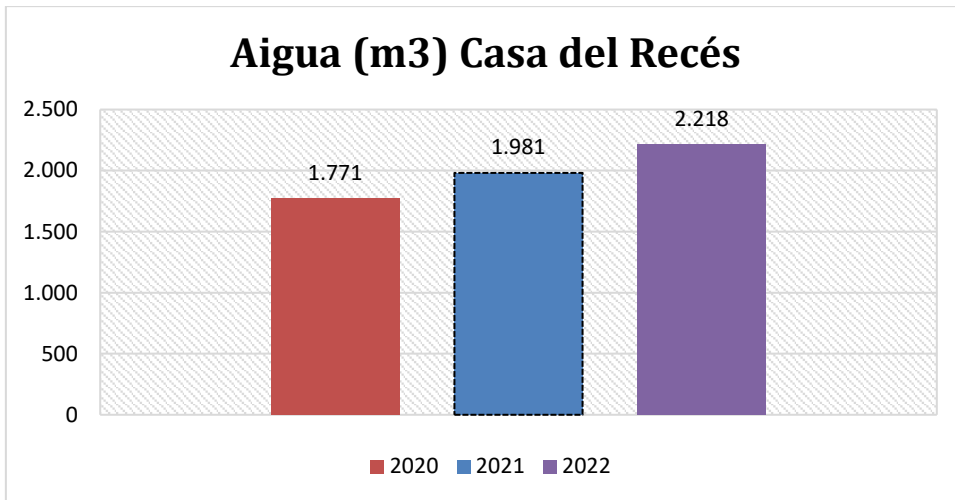


Durant l'any 2022 hi ha hagut un increment de consum d'aigua a tots els edificis de la Fundació Esperança. Tenint en compte valors absoluts totals, aquest any hi ha hagut un augment del 13% en el consum d'aigua, principalment associat a l'increment d'activitats i usuaris que hi ha hagut durant aquest any (increment d'usuaris que han passat pels centres d'un 19%).

D) PAPER

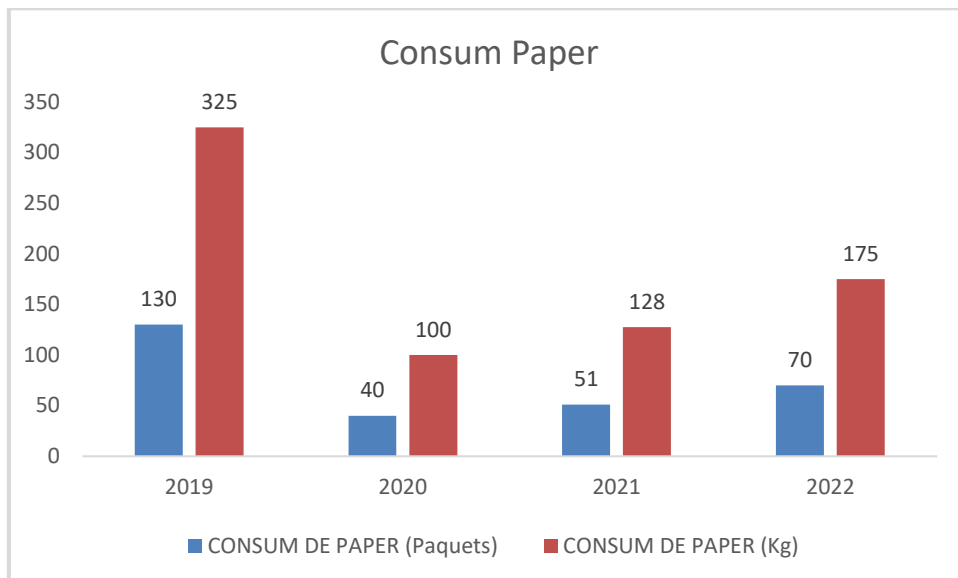

Durant l'any 2020 hi va haver un important descens del consum degut a la parada d'activitats derivada de la pandèmia del Covid 19. Durant el 2021 i 2022 s'ha recuperat i augmentat un 43 % donat l'increment constant de projectes i estructura a la fundació.

E) TÒNER

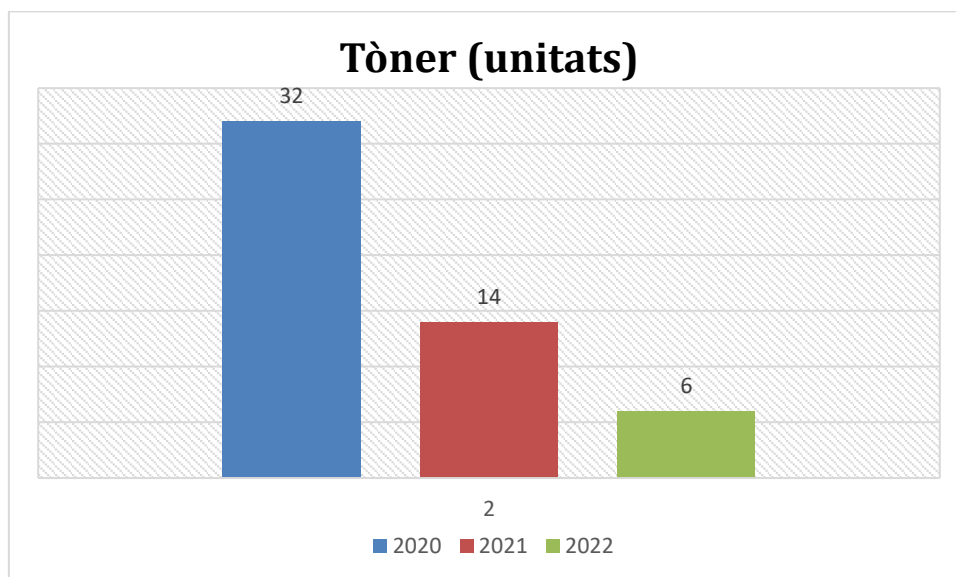

Descens del consum de tòner ja que durant EL 2021 i 2022 s'han substituït la totalitat de les impressores individuals. Actualment comptem a 4 impressores en xarxa als diferents centres que ha fet augmentar l'eficiència i disminuir dràsticament els consumibles de les impressores individuals.